



171020110165



2017苏质监验字165号

检 验 报 告

(2017) 委检 字 机械 类 8453 号

产品名称	不锈钢桥架
委托单位	江苏德顺祥电气有限公司
生产单位	江苏德顺祥电气有限公司
检验类别	委托检验

江苏省配电设备产品质量监督检验中心

江苏省配电设备产品质量监督检验中心

检 验 报 告

(2017) 委检 字 机械 类 8453 号

共 2 页 第 1 页

产 品 名 称	不锈钢桥架	规格型号	BQJ: 槽式 2000×200×100		
生产日期\批号	2017-11\——	商 标	——		
委托单位名称\地址\电话\邮编	江苏德顺祥电气有限公司\镇江新区大港安港路 12 号 \0511-83177728\212132				
生产单位名称\地址\电话\邮编	江苏德顺祥电气有限公司\镇江新区大港安港路 12 号 \0511-83177728\212132				
检验类别	委托检验	任务来源	——	抽样单编号	——
样品数量	3 节	抽样基数	——	样品编号	117003435#1-#3
抽样日期	——	抽样人员	——	抽样地点	——
样品等级	——	备样量及封存地点	——/——	封样状态	——
样品到达日期	2017-12-18	样品状态	符合检验要求	检查封样人员	——
检测日期	2017-12-19~2017-12-20				
检验依据	JB/T 10216-2013 《电控配电用电缆桥架》				
检验结论	样品经检验, 所检项目符合 JB/T 10216-2013 标准规定的要求  (检验单位盖章) 签发日期: 2017 年 12 月 21 日				
备 注	此栏空白				

批 准:

张轶

审 核:

杨威

主 检:


朱正

检 验 报 告

(2017) 委检 字 机械 类 8453 号

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果		单项评价
				1#	2#	
1	外 观	—	—	—	—	—
1.1	表面质量	—	桥架表面应平整、光亮、无起皱现象	符合	符合	合格
1.2	形 状	—	桥架加工成形后, 断面形状应端正, 无弯曲, 扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷	符合	符合	合格
2	机械负载试验	mm	边高为 100mm, 额定均布载荷为 1000N/m, 支吊跨距为 2 m 情况下, 挠度值应不大于 10	4	5	合格
3	撞击试验	—	按 10J 的撞击能量值来考核, 经撞击试验后试品应不出现影响安全使用的变形和裂纹	符合	符合	合格
4	保护电路连续性	—	—	—	—	—
4.1	接地	—	金属桥架系统, 应有可靠的电气连接并接地	符合	符合	合格
4.2	连接电阻	—	—	—	—	—
4.2.1	有跨接点处	mΩ	≤50	6		合格
4.2.2	无接点处	mΩ/m	≤5	1		合格
5	防护等级	—	依据 GB/T 4208 的规定, 防护等级不低于 IP30 用直径为 2.5 mm 的刚性钢棒, 施加 3.0N 的力试验, 钢棒不得进入壳内	符合 IP30	符合 IP30	合格

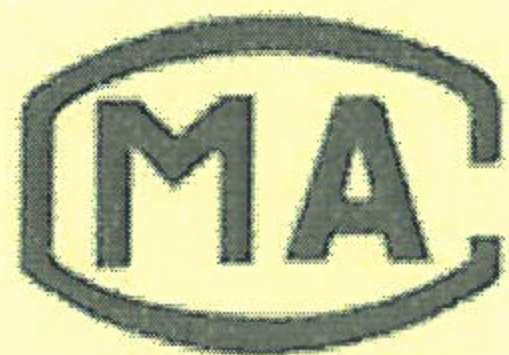

171020110165



2017苏质监验字165号

检 验 报 告

(2017) 委检 字 机械 类 8454 号

产品名称	不锈钢桥架
委托单位	江苏德顺祥电气有限公司
生产单位	江苏德顺祥电气有限公司
检验类别	委托检验

江苏省配电设备产品质量监督检验中心

江苏省配电设备产品质量监督检验中心

检 验 报 告

(2017) 委检 字 机械 类 8454 号

共 2 页 第 1 页

产 品 名 称	不锈钢桥架	规格型号	BQJ: 槽式 2000×800×200		
生产日期\批号	2017-11\——	商 标	——		
委托单位名称\地址\电话\邮编	江苏德顺祥电气有限公司\镇江新区大港安港路 12 号 \0511-83177728\212132				
生产单位名称\地址\电话\邮编	江苏德顺祥电气有限公司\镇江新区大港安港路 12 号 \0511-83177728\212132				
检验类别	委托检验	任务来源	——	抽样单编号	——
样品数量	3 节	抽样基数	——	样品编号	117003436#1-#3
抽样日期	——	抽样人员	——	抽样地点	——
样品等级	——	备样量及封存地点	——/——	封样状态	——
样品到达日期	2017-12-18	样品状态	符合检验要求	检查封样人员	——
检测日期	2017-12-19~2017-12-20				
检验依据	JB/T 10216-2013 《电控配电用电缆桥架》				
检验结论	样品经检验, 所检项目符合 JB/T 10216-2013 标准规定的要求 (检验单位盖章) 签发日期: 2017 年 12 月 21 日				
备 注	此栏空白				

批 准:

张轶

审 核:

杨威

主 检:

朱正

检 验 报 告

(2017) 委检 字 机械 类 8454 号

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果		单项评价
				1#	2#	
1	外 观	—	—	—	—	—
1.1	表面质量	—	桥架表面应平整、光亮、无起皱现象	符合	符合	合格
1.2	形 状	—	桥架加工成形后, 断面形状应端正, 无弯曲, 扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷	符合	符合	合格
2	机械负载试验	mm	边高为 200mm, 额定均布载荷为 3100N/m, 支吊跨距为 2 m 情况下, 挠度值应不大于 10	1	1	合格
3	撞击试验	—	按 10J 的撞击能量值来考核, 经撞击试验后试品应不出现影响安全使用的变形和裂纹	符合	符合	合格
4	保护电路连续性	—	—	—	—	—
4.1	接地	—	金属桥架系统, 应有可靠的电气连接并接地	符合	符合	合格
4.2	连接电阻	—	—	—	—	—
4.2.1	有跨接点处	mΩ	≤50	5		合格
4.2.2	无接点处	mΩ/m	≤5	1		合格
5	防护等级	—	依据 GB/T 4208 的规定, 防护等级不低于 IP30 用直径为 2.5 mm 的刚性钢棒, 施加 3.0N 的力试验, 钢棒不得进入壳内	符合 IP30	符合 IP30	合格